


Вузол обліку холодної води В1

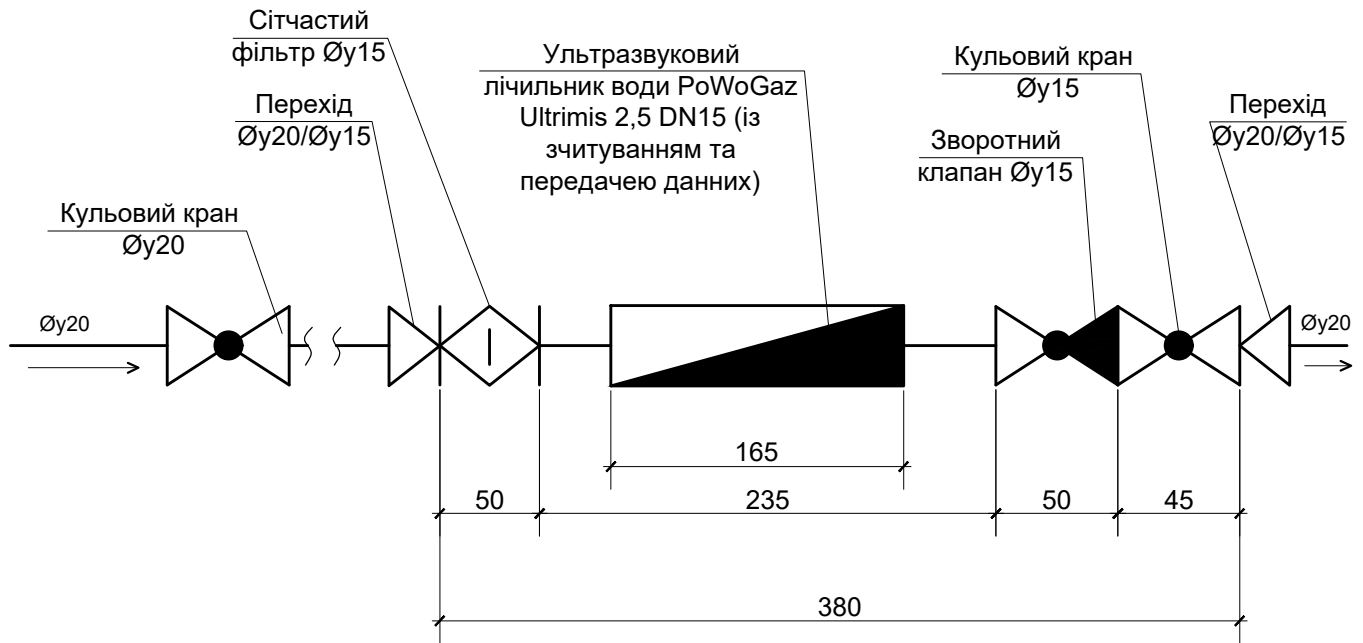

- Лічильник прийнятий зі ступенем захисту відповідним класу IP68 та занесений в реєстр затверджених типів засобів вимірювальної техніки ДП "Укрметртестстандарт".
- Діапазон вимірювання прийнятий R250.

Погоджено

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ориг.

09-25 ЗВК					
Приєднання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення тимчасової споруди-модульного офісу поліції, для життєзабезпечення (обслуговування) населення по вул. Підвальної, 19 в м. Чернівці					
Зм.	Кіл	Арк.	Но док	Підпис	Дата
ГІП			Марич		Зовнішні мережі водопроводу та каналізації
Перевірів			Марич		
Н.контр.			Марич		
Розробив			Марич		
					Вузол обліку холодної води В1
					ФОП Марич Б.О.